

# Fig. 446 Emergency Shut-Off Valve

## Handle Replacement Kit

### Installation Instructions



Failure to follow any or all of the warnings and instructions in this document could result in a hazardous liquid spill, which could result in property damage, environmental contamination, fire, explosion, serious injury or death.



Le fait de ne pas se conformer à l'un ou l'autre des avertissements ou à l'une ou l'autre des directives apparaissant dans ce document pourrait donner lieu à des déversements de liquides dangereux, lesquels pourraient engendrer des dommages matériels, des risques de contamination environnementale, d'incendie ou d'explosion, des blessures graves ou la mort.

### Installation



#### WARNINGS


- **Fire Hazard** – Death or serious injury could result from spilled liquids.
- Any modification of this unit beyond what is outlined in this instruction will void product warranty.
- Install in accordance with all applicable local, state, and federal laws.
- For your safety, it is important to follow local, state, federal and/or OSHA rules that apply to working inside, above, or around the storage tank and piping area. Use all personal protective equipment required for working in the specific environment.
- Maximum pressure is 50 psi.
- Piping could be under pressure. Liquid and vapors may be expelled from the piping, valves or fittings while performing installation. Liquids and vapors could catch fire or cause an explosion. Avoid sparks, open flame, or hot tools when working on valves.



#### AVERTISSEMENTS

- Risque d'incendie – Un déversement de liquide pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
- Toutes les modifications apportées à cette unité autres que celles indiquées dans ces directives engendreront l'annulation de la garantie du produit.
- Lors de l'installation, conformez-vous à toutes les lois locales, d'État et fédérales applicables.
- Pour assurer votre sécurité, il est important de vous conformer à la réglementation locale, d'État, fédérale ou OSHA régissant les travaux à l'intérieur, au-dessus ou autour du réservoir de stockage et de la zone de canalisation. Utilisez tout l'équipement de protection individuelle exigé pour travailler dans l'environnement spécifique.
- La pression maximale est de 50 psi.
- Les canalisations pourraient être sous pression. Des liquides et des vapeurs pourraient être expulsés des canalisations, des soupapes ou des raccords durant l'installation. Les liquides et les vapeurs pourraient s'enflammer ou engendrer une explosion. Évitez les étincelles, les flammes nues ou les outils chauds lors de travaux menés avec les soupapes.

1. Place **STOP BUSHING** (446---0110 21) onto shaft, followed by handle assembly, aligning set screw in handle with flat on shaft. **DO NOT TIGHTEN YET.**
2. Place stop bushing shim in between stop bushing and nut (See Figure 1.) Press handle assembly against stop bushing, and tighten set screw. Remove stop bushing shim.
3. Raise handle assembly and then let go. Let valve swing closed. Valve should close completely without hesitation. If valve does not snap closed, repeat steps 1-2.

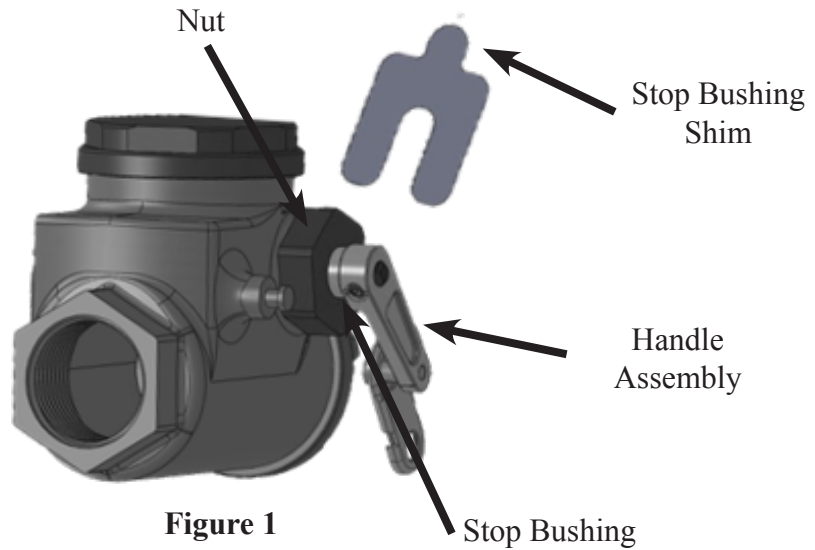

Failure to follow any or all of the warnings and instructions in this document could result in a hazardous liquid spill, which could result in property damage, environmental contamination, fire, explosion, serious injury or death.



Le fait de ne pas se conformer à l'un ou l'autre des avertissements ou à l'une ou l'autre des directives apparaissant dans ce document pourrait donner lieu à des déversements de liquides dangereux, lesquels pourraient engendrer des dommages matériels, des risques de contamination environnementale, d'incendie ou d'explosion, des blessures graves ou la mort.